

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

ASGER G. JØRGENSEN A/S
Juelsmindevej 3
4400 Kalundborg

DATO
23. oktober 2025

SAGSNR.
22-016328

**Tilslutningstilladelse til processpildevand afskylning af rustfrit stål hos AGJ A/S
Juelsmindevej 3, 4400 Kalundborg matr.nr. 75yo, Kalundborg Markjorder**

Gældende fra den 23.10.2025



Kontakt

Sagsansvarlig:
Tobias Buck Brauner
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 78

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Indhold

TILSLUTNINGSTILLADELSEN	3
BAGGRUND FOR TILLADELSEN	3
SAMLET VURDERING	4
TILSLUTNINGSTILLADELSENS VILKÅR.....	4
VILKÅR OM TILLADELSENS OMFANG	4
VILKÅR GENERELT.....	5
VILKÅR OM INDRETNING	5
VILKÅR OM PRØVETAGNING OG ANALYSE.....	5
VILKÅR OM KONTROL AF DRIFT.....	6
VILKÅR VED UHELD	6
VILKÅR OM RAPPORTERING	7
GENERELLE OPLYSNINGER OG VILKÅR	7
KLAGEVEJLEDNING	8
KLAGE.....	8
SØGSMÅL	9
UNDERRETTEDE	9
SPILDEVANDSTEKNISK BESKRIVELSE	9
BELIGGENHED OG PLANFORHOLD.....	9
INDRETNING OG DRIFT	9
OVERFLADEVAND	10
FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER OG RENERE TEKNOLOGI	10
BILAG A KORT OVER EJENDOMMENS LOKALISERING OG KLOAKPLAN	11

Kontakt

Sagsansvarlig:
Tobias Buck Brauner
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 78

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Generelle oplysninger om virksomheden

Virksomhedens navn: AGJ A/S
Ejendommens adresse: Juelsmindevej 3, 4400 Kalundborg
Ejendommens matr.nr. Kalundborg markjorder 75yo
Grundejer: Kalundborg Havn, Multi-Investor ApS, Peter Obel
Ejendomme ApS
Tlf.nr., mobil: 30 91 93 28
www: AGJ-smed.dk
e-mail: lako@agj-smed.dk
Virksomhedens CVR.nr. 33545517
Kontaktperson Lars Koudal
Mobil: +45 30919328

Virksomheden AGJ A/S har på ejendommen en rensning af TIG-brush svejsninger. Herefter skylles metallet og dette vand ledes til AH International A/S model 872 renseanlæg til rensning af syreholdigt spildevand efter bejdsning af rustfrit stål. Efter denne for-rensning ledes vandet til Kalundborg centralrenseanlæg.

Tilslutningstilladelsen

Kalundborg Kommune giver AGJ A/S tilladelse til at være tilsluttet til den offentlige spildevandsledning, som fører til Kalundborg Centralrenseanlæg.

Tilslutningstilladelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens §28, stk. 3 og på baggrund af nedenstående vilkår.

Lovhjemmel henvises til Miljøministeriets lovebekendtgørelse nr.1093 af 11/10/2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Tilladelsen omhandler ikke godkendelse i forhold til anden lovgivning.

Tilslutningstilladelsen er gældende fra dags dato 23/10-2025

Baggrund for tilladelsen

Tilslutningstilladelsen er baseret på følgende dokumenter:

- Virksomhedens ansøgning af den 9. november 2023 og yderligere oplysninger tilsendt den 14. november efter e-mail henvendelse.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Tobias Buck Brauner
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 78

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Kalundborg Forsyning havde ingen bemærkninger

AGJ A/S havde ingen bemærkninger

De fremsendte oplysninger i ansøgningen er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse i kapitel 10.

Samlet vurdering

Virksomheden udleder ca. 12.000 liter (12 m³) processpildevand pr. år fra vask af syreholdigt metal efter bejdsning. Der bruges højtryksrens ved vask. Vandet bliver rensset i en AH International A/S model 872 renseanlæg. Herefter ledes vandet til Kalundborg Centralrenseanlæg

Udledningsmængden på ca. 12.000 liter processpildevand om året forventes ikke at give kapacitetsmæssige problemer i kommunens kloakledninger eller på renseanlægget. Det forventes, at virksomheden ikke overskrider væsentlig den angivne årlige spildevandsmængde

Ændres processpildevandets omfang skal virksomheden søge om en ændring af tilslutningstilladelsens vilkår.

Plan, Byg & Miljø vurderer, at processpildevandets omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan gives tilladelse til afledning af processpildevand fra virksomheden til det offentlige kloaknet, som det er beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse (se kapitel 10).

Tilslutningstilladelsens Vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale giver Kalundborg Kommune hermed AGJ A/S Juelsmindevej, 4400 Kalundborg, matrikelnummer 75yo Kalundborg Markjorder tilladelse til at aflede processpildevand fra rensning af syreholdigt vand efter bejdsning af rustfrit stål til det offentlige kloaksystem på følgende vilkår.

Vilkår om Tilladelsens Omfang

- a) Tilladelsen omfatter alt processpildevand fra virksomhedens udledning af rensset bejsevand. Spildevandet skal afledes til den offentlige spildevandsledning.
- b) Virksomheden må maksimalt udlede 12.000 liter (12m³) processpildevand om året.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Tobias Buck Brauner
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 78

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Vilkår Generelt

- a) Det samlede afløbssystem skal være udført af en autoriseret kloakmester efter gældende afløbsnormer. Der skal foreligge en kloakplan over afløbssystemet.
- b) Afledningen af spildevand skal ske i overensstemmelse med de oplysninger, som Kalundborg Kommune har modtaget fra ansøger i forbindelse med ansøgningen om tilslutningstilladelsens forudsætninger, samt med de ændringer der fremgår af vilkårene.
- c) På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden kunne dokumentere, at det samlede spildevandsanlæg er tæt. Virksomheden står selv for samtlige udgifter i forbindelse med tæthedskontrol.
- d) Der skal til en hver tid forefindes et eksemplar af denne spildevandstilladelse på virksomheden. De ansvarlige for driften skal være bekendt med tilladelsens vilkår.
- e) Ved ejerskifte eller ophør af virksomhed, skal Kalundborg Kommune underrettes snarest og senest 14 dage efter.

Vilkår om Indretning

Renseanlæg til rensning af bejsevand skal stå i et område hvor der ikke er mulighed for afløb til kloak ved defekt. Området skal kunne indeholde den mængde der kan være i renseanlægget.

Vilkår om Prøvetagning og Analyse

- a) Kalundborg Kommune kan ved begrundet mistanke forlange, at der udtages, prøver af processpildevand efter renseanlægget for at kunne belyse spildevandsforholdene fra virksomheden.
- b) Prøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium jf. miljøkvalitetsbekendtgørelsen¹. Udgifter hertil skal betales af virksomheden.
- c) Der kan stilles krav om analyse af følgende parametre i spildevandet en gang årligt og ved meddelelse af denne tilladelse:

Parameter*	Kravværdier ²
Prøvetagning	Øjebliksprøve
Kobber	0,1 mg/l
Nikkel	0,25 mg/l
Chrom (IV)	0,1
Chrom	0,3
Zink	3 mg/l

¹ P.t. bekendtgørelse nr. 1071 af 28. oktober 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger.

² Relateret til analysemetoden DS/R 208

Kontakt

Sagsansvarlig:
Tobias Buck Brauner
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 78

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Cadmium	0,003 mg/l
PH	6,5 – 9,0
Hæmning**	50%

**Listen er ikke udtømmende*

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

** prøven udtages ved opstart og hvis tilsynsmyndigheden ønsker prøven udtaget.

- d) Kopi af analyserapport skal inden én måned efter målingens udførsel sendes til Kalundborg Kommune.
- e) Konstateres der overskridelser af kravværdier, kan Kommunen forlange, at virksomheden bekoster yderligere prøvetagninger og analyser.
- f) Virksomheden står selv for samtlige udgifter i forbindelse med prøvetagning og analyse af processpildevand.

Vilkår om Kontrol af Drift

- a) Kalundborg Kommune skal straks have besked, hvis der er en begrundet mistanke om uregelmæssigheder.
- b) På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden kunne dokumentere, at det samlede spildevandsanlæg er tæt. Virksomheden står selv for samtlige udgifter i forbindelse med tæthedskontrol af spildevandsanlægget.
- c) Virksomheden skal aftale med Kalundborg Kommune forinden, om hvorledes en metode for en tæthedsprøve skal udføres. Resultatet skal sendes til Kalundborg Kommunen umiddelbart efter tæthedsprøvningen.
- d) Virksomheden står selv for samtlige udgifter i forbindelse med tæthedskontrol af afløbssystem, prøvetagning og analyse af processpildevand.

Vilkår ved Uheld

- a) Ved driftsuheld eller spild, der kan have væsentlig betydning for den offentlige spildevandsafledning, skal Kalundborg Forsyning A/S straks underrettes, ligesom der omgående ringes 112. Derefter skal Kalundborg Kommune underrettes.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Tobias Buck Brauner
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 78

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

- b) Ved mindre uheld eller spild skal det fjernes ved hjælp af materialer og redskaber beregnet dertil. Affald fra uheld og spild skal bortskaffes retmæssigt.

Vilkår om rapportering

- a) Hvis kravene for vilkår ved afledning af processpildevand overskrides, skal virksomheden underrette Kalundborg Kommune senest 2 måneder efter, at det er konstateret.
- b) Virksomheden skal fremsende en redegørelse til Kalundborg Kommune, hvor årsagen til overskridelserne er beskrevet.
- c) Redegørelsen skal yderligere indeholde forslag til en handlingsplan inklusiv en tidsplan for at få nedbragt overskridelsen, således at vilkårene overholdes og sikres fremover.

Generelle oplysninger og vilkår

Kalundborg Kommune kan til enhver tid ændre vilkårene i tilslutningstilladelsen, hvis forhold taler herfor. Det vil sige, at det gælder for recipient (vandløb, kanal, sø, fjord eller havet), på renseanlæg, i kloaksystemet, renere teknologi af produktudstyr m.v., eller hvis der er ændringer i lovgivningen.

Hvis spildevandsforholdene ændres i forhold til den spildevandstekniske beskrivelse, skal virksomheden kontakte Kalundborg Kommune senest 4 uger, inden ændringen foretages. Kalundborg Kommune vil herefter vurdere, om ændringen kræver en fornyelse af tilslutningstilladelsen.

Hvis der ved inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester. Kalundborg Kommune skal straks underrettes om utætheder, skader og lignende samt om, hvordan virksomheden vil udbedre utætheder m.v.

Bortskaffelse af affald fra renseanlægget skal ske i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Processpildevandet må ikke indeholde stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke skadelige på hverken kloaknettet, de dertil hørende anlæg eller på driften af disse anlæg. Processpildevandet må endvidere ikke indeholde eller afgive stoffer, der kan medføre gener for arbejdsmiljø, i kloakledningsnettet eller på renseanlægget.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Tobias Buck Brauner
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 78

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Processpildevandet må ikke give anledning til giftige eller eksplosive gasarter i kloak og brønde.

Virksomheden skal sikre, at miljøfremmede stoffer ved spild eller uheld ikke udledes til det offentlige spildevandssystem.

Ejer af virksomheden er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af afløbsinstallationer og anlæg i overensstemmelse med anlæggets driftsvejledning. Den autoriserede kloakmester, som har udført anlægget, er forpligtiget til at give ejeren en driftsvejledning for anlæggets drift og vedligeholdelse.

Klagevejledning

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens §§91 og 93. Efter miljøbeskyttelseslovens §§98-100 er klageberettigede bl.a. virksomheden, embedslægeinstitutionen, enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald og visse landsdækkende organisationer, hvis hovedformål er at beskytte miljøet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommet uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Anmodningen skal sendes til Kalundborg kommune, Plan Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg.

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilslutningstilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelse sker dog for egen regning og risiko.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Tobias Buck Brauner
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 78

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Søgsmål

Afgørelsen (tilladelsens vilkår og øvrige betingelser) kan indbringes for domstolene efter Miljøbeskyttelsesloven § 101. Ønskes afgørelsens gyldighed prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt, inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt til virksomheden. Hvis sagen påklages, skal sagen anlægges inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse.

Underrettede

Følgende er blevet underrettet om tilslutningstilladelsens afgørelse:

- Kalundborg Forsyning A/S, Dokhavnsvej 15, 4400 Kalundborg, kundecenter@kalfor.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnkalundborg-sager@dn.dk, dn@dn.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, trost@stps.dk
- Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt, kimejler@post7.tele.dk, info@rennekselobugt.dk
- Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev - info@miljohf.dk; kimejler@post7.tele.dk

Spildevandsteknisk beskrivelse

Beliggenhed og planforhold

Virksomhedens beliggenhed og kloakforhold fremgår af situationsplan i bilag A.

Virksomheden ligger i byzone i et område udlagt til lettere erhvervs- og industriformål. Området er seperatkloakeret. Virksomhedens spildevand afledes til Kalundborg Centralrenseanlæg.

Indretning og drift

Virksomhedens processpildevand opstår ved rensning af rustfrie materialer på en indendørs vaskeplads.

Der anvendes koldt vand og vaskemidlet er saltsyre.

Vandet ledes via renseanlæg til kloak. Vandet renses bl.a. med kalk om binder tungmetallerne i slammet. Slammet bortskaffes til godkendt modtager.

Sanitært spildevand

Kontakt

Sagsansvarlig:
Tobias Buck Brauner
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 78

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Sanitært spildevand fra rengøring, gulvvask, toiletter, baderum og tekøkken/spiserum i virksomhedens **administrationsbygning** udledes særskilt til den offentlige spildevandsledning.

Overfladevand

Siden vaskepladsen er indendørs og dermed overdækket, er der ikke regnbetinget overfladevand på vaskearealet.

Forureningsbegrænsende foranstaltninger og renere teknologi

Da det er vurderet, at renseanlægget har den rette dimensionering, er der dermed en tilstrækkelig forureningsbegrænsning. Med det anlæg forventes det, at det er den bedst tilgængelige teknik (BAT), som anvendes på området.


Kontakt

Sagsansvarlig:
Tobias Buck Brauner
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 78

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

KONTAKT OS VIA DIN DIGITALE POSTKASSE

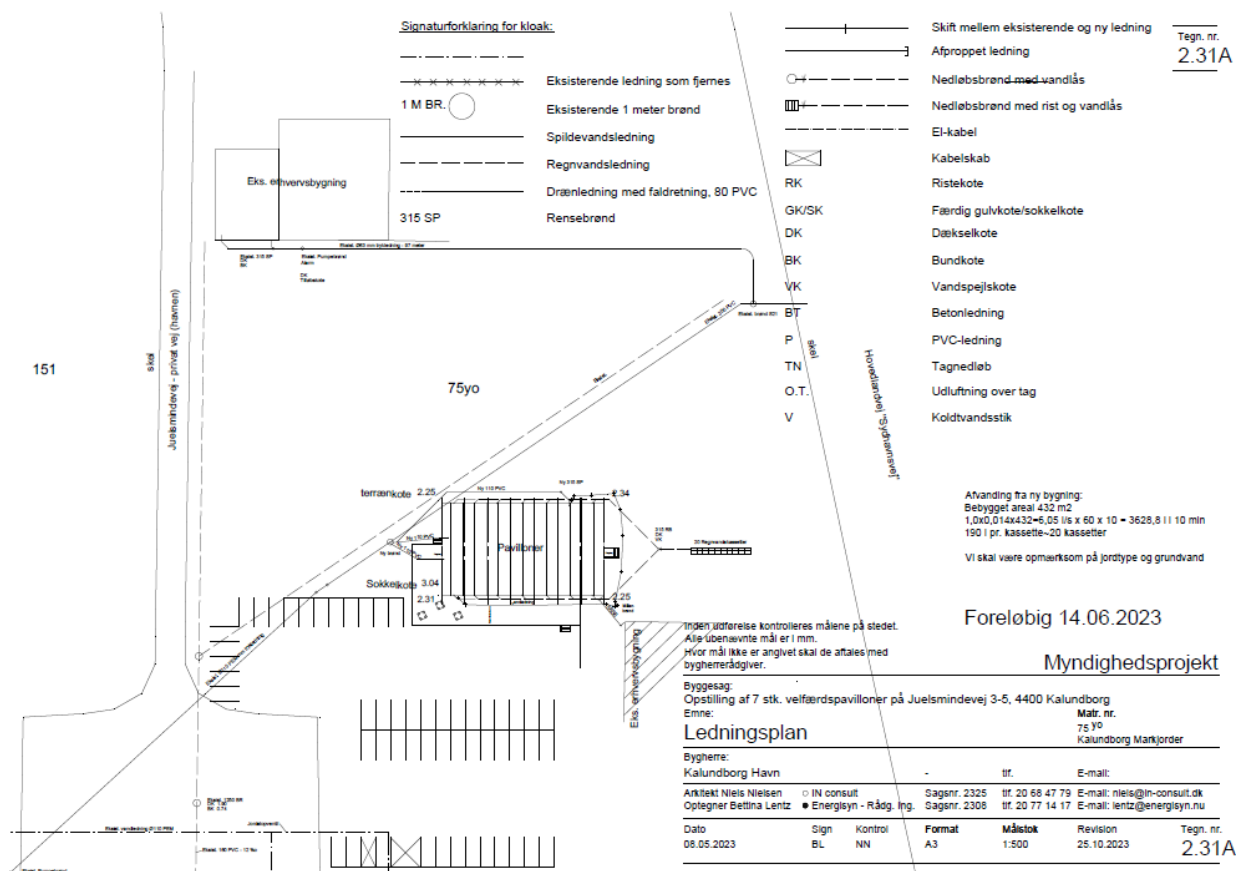

Kontakt

Sagsansvarlig:
Tobias Buck Brauner
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 78

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

KONTAKT OS VIA DIN DIGITALE POSTKASSE